ZL 155 HFC
Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung

Maßzeichnung

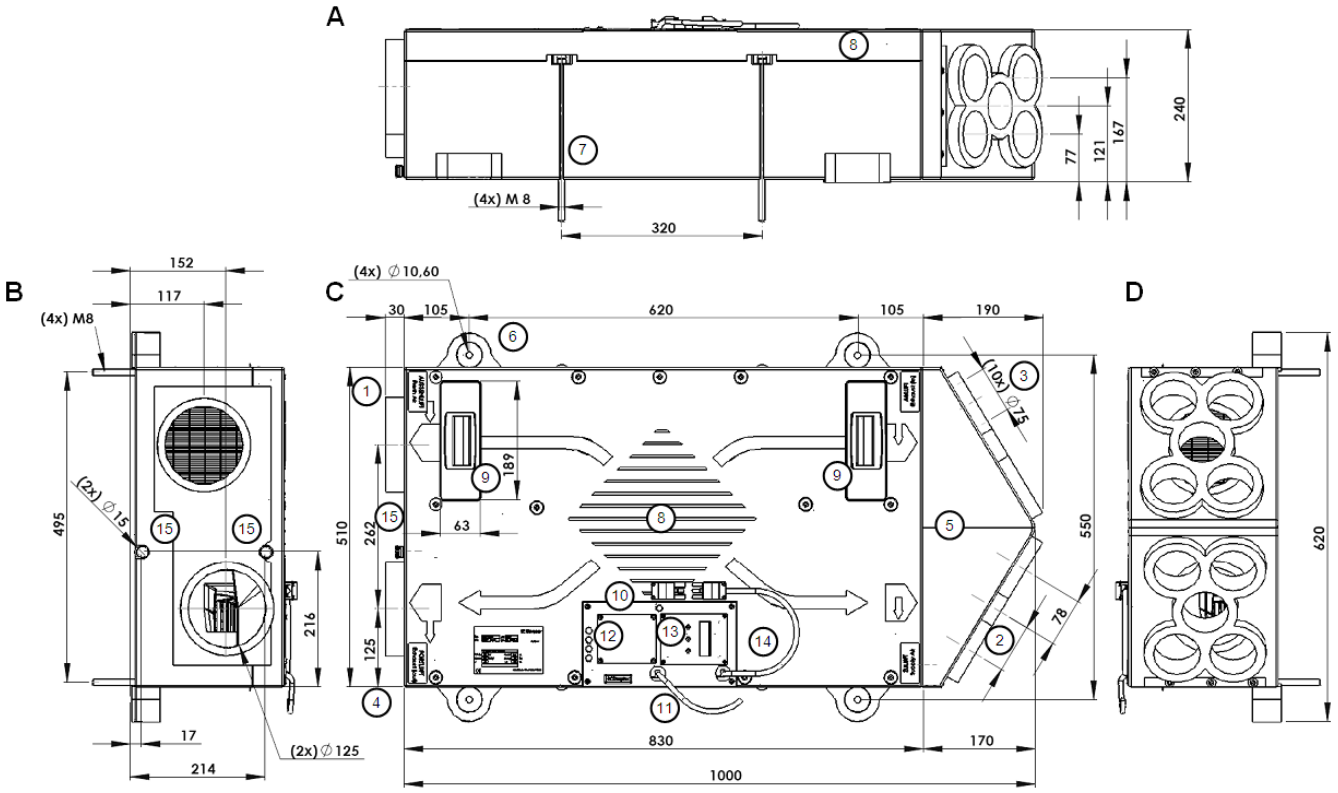

1	Luftkanalstutzen Außenluft (AUL)	6	Befestigungslaschen	11	Anschluss Spannungsversorgung	A	Ansicht von vorn
2	Luftkanalstutzen Zuluft (ZUL)	7	Schlitze für Gewindestangen	12	Anschluss Fernbedienung, Sensor	B	Ansicht von links
3	Luftkanalstutzen Abluft (ABL)	8	Gehäusedeckel	13	Anzeige- und Bedienfeld	C	Ansicht von oben
4	Luftkanalstutzen Fortluft (FOL)	9	Revisionsdeckel Luftfilter	14	Ausgang Heizregister (optional)	D	Ansicht von rechts
5	Einführung Spannungsversorgung	10	Gehäusedeckel Elektronikplatinen	15	Anschluss Kondensatleitung		

Installations- und Bedienungsanleitungen beachten!

Technische Änderungen, Liefermöglichkeiten sowie Irrtümer vorbehalten.
Stand 05.2016

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Geschäftsbereich Dimplex
Am Goldenen Feld 18
D-95326 Kulmbach

Tel.: +49 9221 709-201
Fax: +49 9221 709-339
info@dimplex.de, www.dimplex.de