


ZERTIFIKAT

Zertifizierte Passivhaus-Komponente

Komponenten-ID 0498wi03 gültig bis 31. Dezember 2017

Passivhaus Institut
Dr. Wolfgang Feist
64283 Darmstadt
Deutschland

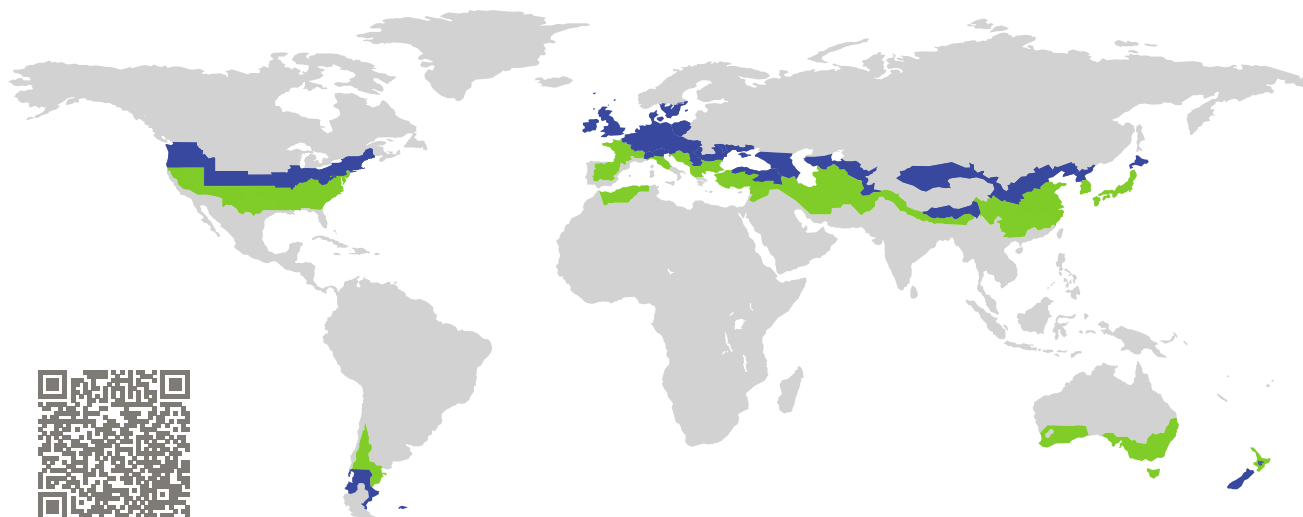


Kategorie: **Fensterrahmen**
Hersteller: **OKNA SEMRL d.o.o.,
Planina,
Slowenien**
Produktname: **TIP 92 PASIV with Vivaprofil**

**Folgende Kriterien für die kühl-gemäßigte Klimazone
wurden geprüft**

Behaglichkeit $U_W = 0,79 \leq 0,80 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$
 $U_{W,\text{eingebaut}} \leq 0,85 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$
mit $U_g = 0,70 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$

Hygiene $f_{R_{si}=0,25} \geq 0,70$

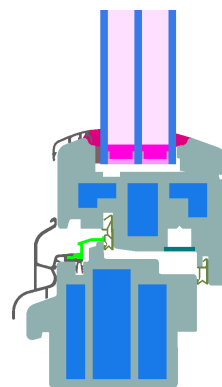

Passivhaus-
Effizienzklasse

phE

phD

phC

phB

phA

kühl-gemäßigtes Klima




ph B




**ZERTIFIZIERTE
KOMponente**

Passivhaus Institut

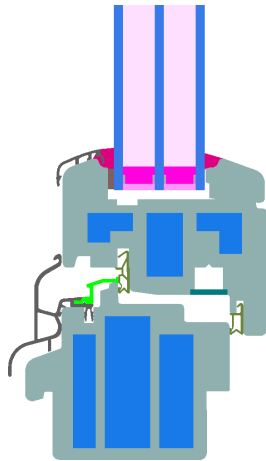

Berechnungsmodell

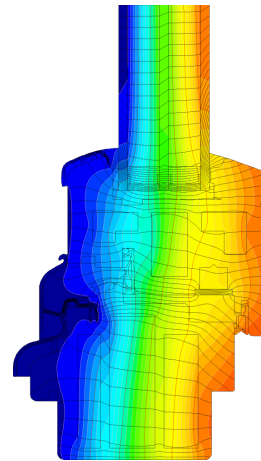

Isothermengrafik

Beschreibung

Holzfensterrahmen (Fichte) mit Dämmung (0,024 W/(mK)); Profil unten mit Regenschutzschiene aus Aluminium. Glasstärke: 40 mm (4/14/4/14/4), Glaseinstand: 15 mm.

Erläuterungen





Die Fenster-U-Werte wurden für die Prüffenstergröße von 1,23 m × 1,48 m bei $U_g = 0,70 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$ berechnet. Werden höherwertige Verglasungen eingesetzt, verbessern sich die Fenster-U-Werte wie folgt:

Verglasung	$U_g =$	0,70	0,64	0,58	0,54	W/(m ² K)
		↓	↓	↓	↓	
Fenster	$U_w =$	0,79	0,75	0,71	0,68	W/(m ² K)


Transparente Bauteile werden abhängig von den Wärmeverlusten durch den opaken Teil in Effizienzklassen eingestuft. In diese Wärmeverluste gehen die Rahmen-U-Werte, die Rahmenbreiten, Glasrand und die Glasrandlängen ein. Ein ausführlicher Bericht über die im Rahmen der Zertifizierung durchgeführten Berechnungen ist beim Hersteller erhältlich.


Das Passivhaus Institut hat weltweite Komponentenanforderungen für sieben Klimazonen definiert. Grundsätzlich können Komponenten, die für Klimazonen mit höheren Anforderungen zertifiziert sind, auch in Klimazonen mit geringeren Anforderung eingesetzt werden. Es kann wirtschaftlich sinnvoll sein, in einer Klimazone eine thermisch höherwertige Komponente, die für eine Klimazone mit strengeren Anforderungen zertifiziert wurde, einzusetzen.


Weitere Informationen zur Zertifizierung sind unter www.passiv.de und www.passipedia.de verfügbar.

Rahmenkennwerte			Rahmenbreite b_f mm	Rahmen- U -Wert U_f W/(m ² K)	Glasrand- Ψ -Wert Ψ_g W/(m K)	Temperaturfaktor $f_{Rsi=0,25}$ [-]
Oben	(to)		115	0,71	0,032	0,70
Seite	(s)		115	0,71	0,032	0,70
Unten	(bo)		137	0,79	0,033	0,70
Pfosten 1 Flügel	(m1)		190	0,79	0,032	0,70
Abstandhalter: Super Spacer TriSeal / T-Spacer Premium				Sekundär Dichtung: Polysulfid		

Geprüfte Einbausituationen

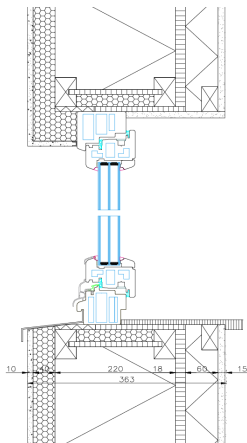Holzleichtbau	
	
Ψ_{Einbau}	W/(m K)
Oben	0,017
Seite	0,017
Unten	0,036
$U_{W,\text{eingebaut}} = 0,85 \text{ W/(m}^2 \text{ K)}$	

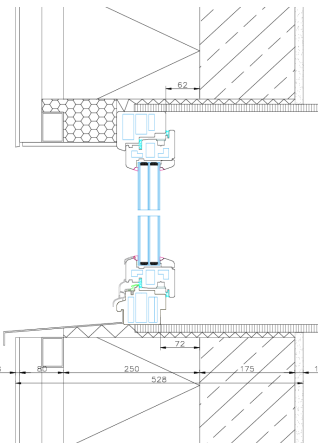Vorhangfassade (Festverglasung)	
	
Ψ_{Einbau}	W/(m K)
Oben	0,006
Seite	0,006
Unten	0,032
$U_{W,\text{eingebaut}} = 0,82 \text{ W/(m}^2 \text{ K)}$	

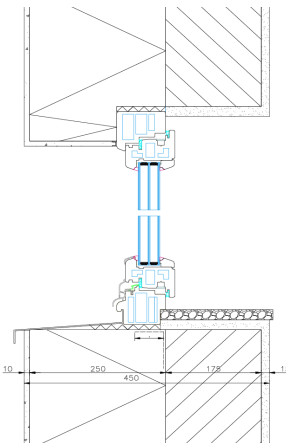WDVS	
	
Ψ_{Einbau}	W/(m K)
Oben	0,001
Seite	0,001
Unten	0,021
$U_{W,\text{eingebaut}} = 0,81 \text{ W/(m}^2 \text{ K)}$	

