


ZERTIFIKAT

Zertifizierte Passivhaus-Komponente

Komponenten-ID 0720wi03 gültig bis 31. Dezember 2016

Passivhaus Institut
Dr. Wolfgang Feist
64283 Darmstadt
Deutschland

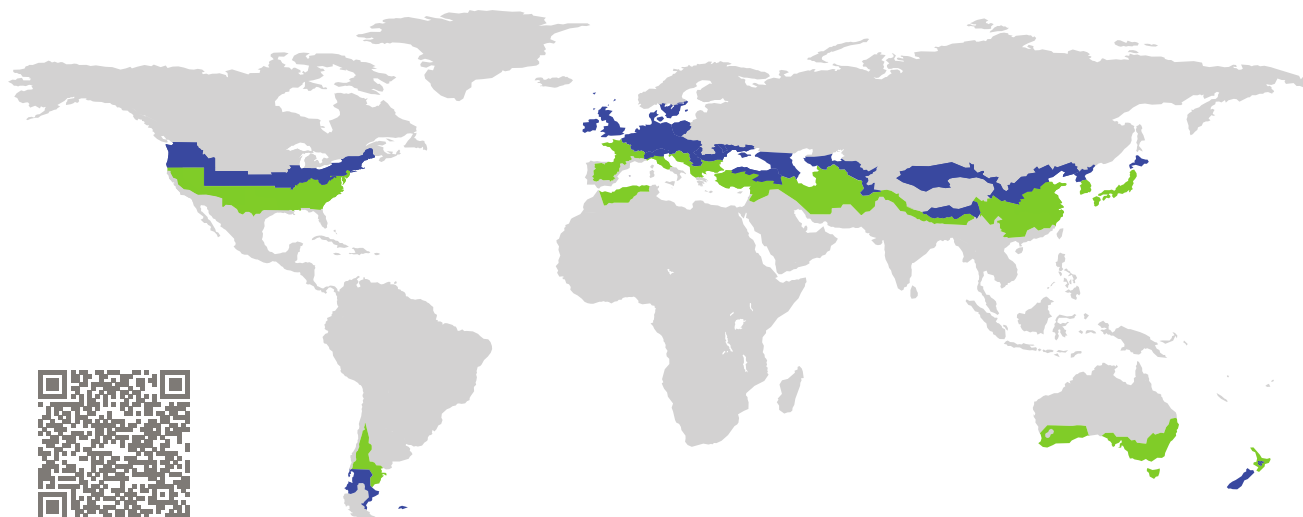


Kategorie: **Fensterrahmen**
Hersteller: **Rosenheimer Flachglashandel AG,
Flintsbach,
Deutschland**
Produktname: **Roflag-Gaulhofer Fenster**

**Folgende Kriterien für die kühl-gemäßigte Klimazone
wurden geprüft**

Behaglichkeit $U_W = 0,80 \leq 0,80 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$
 $U_{W, \text{ eingebaut}} \leq 0,85 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$
mit $U_g = 0,70 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$

Hygiene $f_{Rsi=0,25} \geq 0,70$

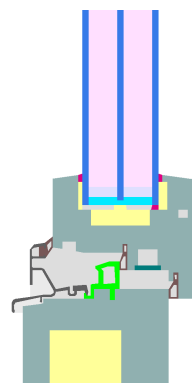

Passivhaus-
Effizienzklasse

phE

phD

phC

phB


phA

kühl-gemäßigtes Klima




**ZERTIFIZIERTE
KOMPONENTE**

Passivhaus Institut

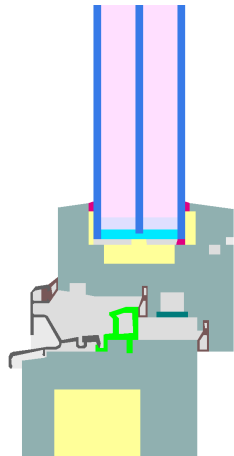

Berechnungsmodell

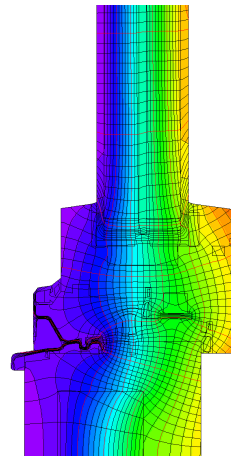

Isothermengrafik

Beschreibung

Holz Fensterrahmen (Fichte/Tanne 0,11 W/(mK)) mit Dämmung aus PU-Schaum (0,023 W/(mK)).
 Glasaufbau: 4/18/4/18/4. Abstandhalter: SWISSPACER Ultimate mit PU Sekundärdichtung.

Erläuterungen






Die Fenster-U-Werte wurden für die Prüffenstergröße von 1,23 m × 1,48 m bei $U_g = 0,70 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$ berechnet. Werden höherwertige Verglasungen eingesetzt, verbessern sich die Fenster-U-Werte wie folgt:

Verglasung	$U_g =$	0,70	0,52	0,40	0,31	W/(m ² K)
		↓	↓	↓	↓	
Fenster	$U_W =$	0,80	0,68	0,60	0,54	W/(m ² K)

Transparente Bauteile werden abhängig von den Wärmeverlusten durch den opaken Teil in Effizienzklassen eingestuft. In diese Wärmeverluste gehen die Rahmen-U-Werte, die Rahmenbreiten, Glasrand und die Glasrandlängen ein. Ein ausführlicher Bericht über die im Rahmen der Zertifizierung durchgeführten Berechnungen ist beim Hersteller erhältlich.




Das Passivhaus Institut hat weltweite Komponentenanforderungen für sieben Klimazonen definiert. Grundsätzlich können Komponenten, die für Klimazonen mit höheren Anforderungen zertifiziert sind, auch in Klimazonen mit geringeren Anforderung eingesetzt werden. Es kann wirtschaftlich sinnvoll sein, in einer Klimazone eine thermisch höherwertige Komponente, die für eine Klimazone mit strengerer Anforderungen zertifiziert wurde, einzusetzen.

Weitere Informationen zur Zertifizierung sind unter www.passiv.de und www.passipedia.de verfügbar.

Rahmenkennwerte		Rahmenbreite b_f mm	Rahmen- U -Wert U_f W/(m K)	Glasrand- Ψ -Wert Ψ_g W/(m ² K)	Temperaturfaktor $f_{Rsi=0,25}$ [-]
Oben		120	0,77	0,025	0,72
Links		120	0,77	0,025	0,72
Rechts		120	0,77	0,025	0,72
Unten		133	0,99	0,023	0,72
Stulp		133	0,86	0,025	0,72

Abstandhalter: SWISSPACER Ultimate Sekundär Dichtung: Polysulfid

Geprüfte Einbausituationen

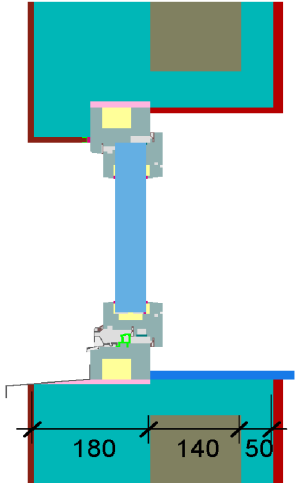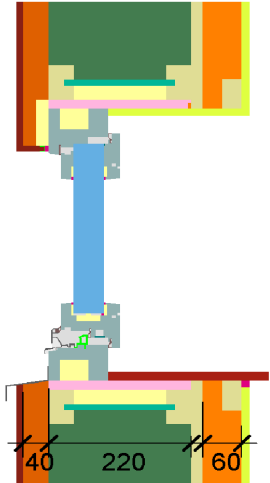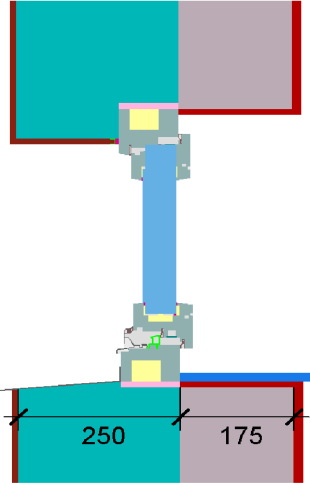Betonchalungsstein		Holzleichtbau		WDVS	
					
Ψ_{Einbau}	W/(m K)	Ψ_{Einbau}	W/(m K)	Ψ_{Einbau}	W/(m K)
Oben	0,006	Oben	0,015	Oben	0,007
Links	0,006	Links	0,015	Links	0,007
Rechts	0,006	Rechts	0,015	Rechts	0,007
Unten	0,017	Unten	0,024	Unten	0,023
$U_{W,\text{eingebaut}} = 0,82 \text{ W/(m}^2 \text{ K)}$		$U_{W,\text{eingebaut}} = 0,85 \text{ W/(m}^2 \text{ K)}$		$U_{W,\text{eingebaut}} = 0,82 \text{ W/(m}^2 \text{ K)}$	

