


# ZERTIFIKAT

Zertifizierte Passivhaus-Komponente

Komponenten-ID 0698wi03 gültig bis 31. Dezember 2018

Passivhaus Institut  
Dr. Wolfgang Feist  
64283 Darmstadt  
Deutschland

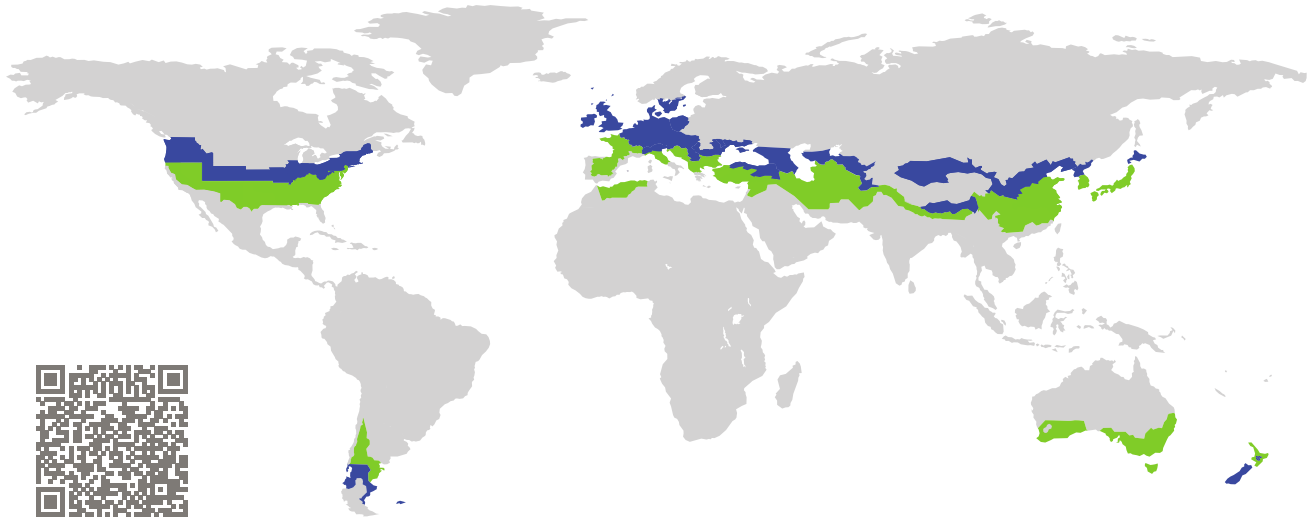


Kategorie: **Fensterrahmen (Verbundfenster)**  
Hersteller: **Svenska Fönster AB,  
Edsbyn,  
Schweden**  
Produktname: **Intakt Passiv**

**Folgende Kriterien für die kühl-gemäßigte Klimazone  
wurden geprüft**

Behaglichkeit  $U_W = 0,79 \leq 0,80 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$   
 $U_{W,\text{eingebaut}} \leq 0,85 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$   
mit  $U_g^1 = 0,62 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$

Hygiene  $f_{Rsi=0,25} \geq 0,70$

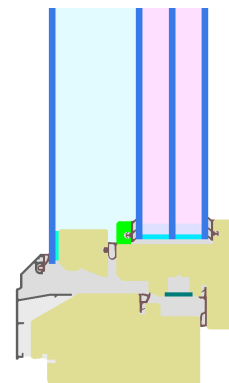

<sup>1</sup>Der angegebene  $U_g$ -Wert wird aus der Referenzverglasung der Klimazone in Verbindung mit der zusätzlich eingesetzten Scheibe ermittelt.

Passivhaus-  
Effizienzklasse

phE

phD

phC

phB


phA

kühl-gemäßigtes Klima




ZERTIFIZIERTE  
KOMPONENTE

Passivhaus Institut

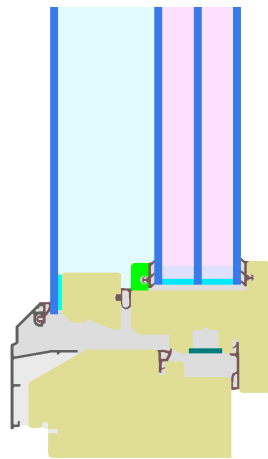

Berechnungsmodell

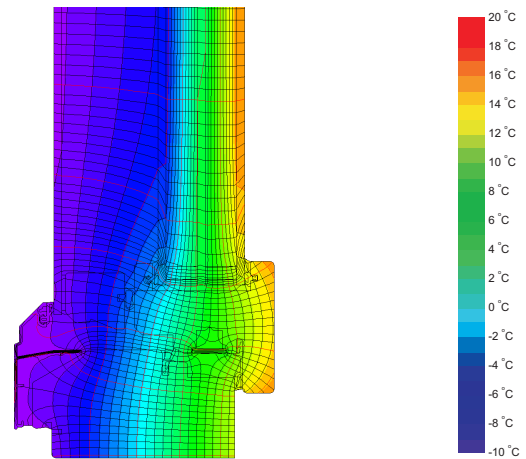

Isothermengrafik

## Beschreibung

Holz Verbundfensterrahmen (0,13 W/(mK)). Glasaufbau: 4/49 Luft/4/16/4/16/4. Abstandhalter: SWISS-PACER Ultimate mit PU Sekundärdichtung.

## Erläuterung

Die Fenster-U-Werte wurden für die Prüffenstergröße von 1,23 m × 1,48 m bei  $U_g = 0,70 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$  berechnet. Werden höherwertige Verglasungen eingesetzt, verbessern sich die Fenster-U-Werte wie folgt:





|                         |         |      |      |      |      |                      |
|-------------------------|---------|------|------|------|------|----------------------|
| Verglasung <sup>2</sup> | $U_g =$ | 0,70 | 0,58 | 0,52 | 0,64 | W/(m <sup>2</sup> K) |
|                         |         | ↓    | ↓    | ↓    | ↓    |                      |
| Fenster                 | $U_w =$ | 0,79 | 0,72 | 0,68 | 0,75 | W/(m <sup>2</sup> K) |

Transparente Bauteile werden abhängig von den Wärmeverlusten durch den opaken Teil in Effizienzklassen eingestuft. In diese Wärmeverluste gehen die Rahmen-U-Werte, die Rahmenbreiten, Glasrand und die Glasrandlängen ein. Ein ausführlicher Bericht über die im Rahmen der Zertifizierung durchgeführten Berechnungen ist beim Hersteller erhältlich.




Das Passivhaus Institut hat weltweite Komponentenanforderungen für sieben Klimazonen definiert. Grundsätzlich können Komponenten, die für Klimazonen mit höheren Anforderungen zertifiziert sind, auch in Klimazonen mit geringerer Anforderung eingesetzt werden. Es kann wirtschaftlich sinnvoll sein, in einer Klimazone eine thermisch höherwertige Komponente, die für eine Klimazone mit strengeren Anforderungen zertifiziert wurde, einzusetzen.

Weitere Informationen zur Zertifizierung sind unter [www.passiv.de](http://www.passiv.de) und [www.passipedia.de](http://www.passipedia.de) verfügbar.

<sup>2</sup>Die angegebenen  $U_g$ -Werte beziehen sich auf die thermisch maßgebende Scheibe.

| Rahmen-Kennwerte    |      |   | Rahmenbreite                       | Rahmen-U-Wert                 | Glasrand- $\Psi$ -Wert         | Temperaturfaktor      |
|---------------------|------|---|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
|                     |      |   | $b_f$<br>mm                        | $U_f$<br>W/(m <sup>2</sup> K) | $\Psi_g$<br>W/(m K)            | $f_{Rsi=0,25}$<br>[-] |
| Oben                | (to) |  | 100                                | 1,01                          | 0,023                          | 0,72                  |
| Seite               | (s)  |  | 100                                | 1,01                          | 0,023                          | 0,72                  |
| Unten               | (bo) |  | 100                                | 1,08                          | 0,021                          | 0,72                  |
| Pfosten<br>1 Flügel | (m1) |  | 156                                | 1,00                          | 0,022                          | 0,72                  |
|                     |      |   | Abstandhalter: SWISSPACER Ultimate |                               | Sekundär Dichtung: Polyurethan |                       |

### Geprüfte Einbausituationen
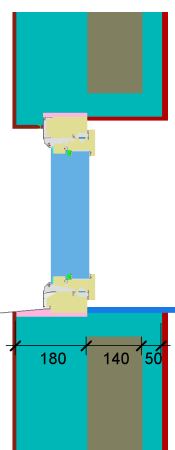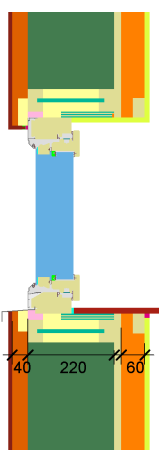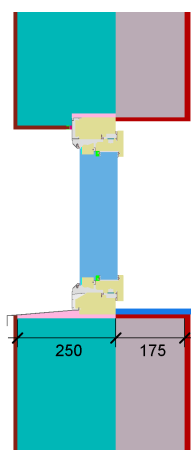
| Betonchalungsstein  |         | Holzleichtbau   |         | WDVS  |         |
|---|---------|---|---------|---|---------|
|  |         |  |         |  |         |
| $\Psi_{\text{einbau}}$  | W/(m K) | $\Psi_{\text{einbau}}$  | W/(m K) | $\Psi_{\text{einbau}}$  | W/(m K) |
| Oben  | 0,011   | Oben  | 0,020   | Oben  | 0,016   |
| Seitlich  | 0,011   | Seitlich  | 0,020   | Seitlich  | 0,016   |
| Unten   | 0,015   | Unten   | 0,020   | Unten   | 0,020   |
| $U_{W,\text{eingebaut}} = 0,82 \text{ W/(m}^2 \text{ K)}$                           |         | $U_{W,\text{eingebaut}} = 0,85 \text{ W/(m}^2 \text{ K)}$                           |         | $U_{W,\text{eingebaut}} = 0,84 \text{ W/(m}^2 \text{ K)}$                             |         |

