


ZERTIFIKAT

Zertifizierte Passivhaus-Komponente

Komponenten-ID 1622fx03 gültig bis 31. Dezember 2020

Passivhaus Institut
Dr. Wolfgang Feist
64283 Darmstadt
Deutschland

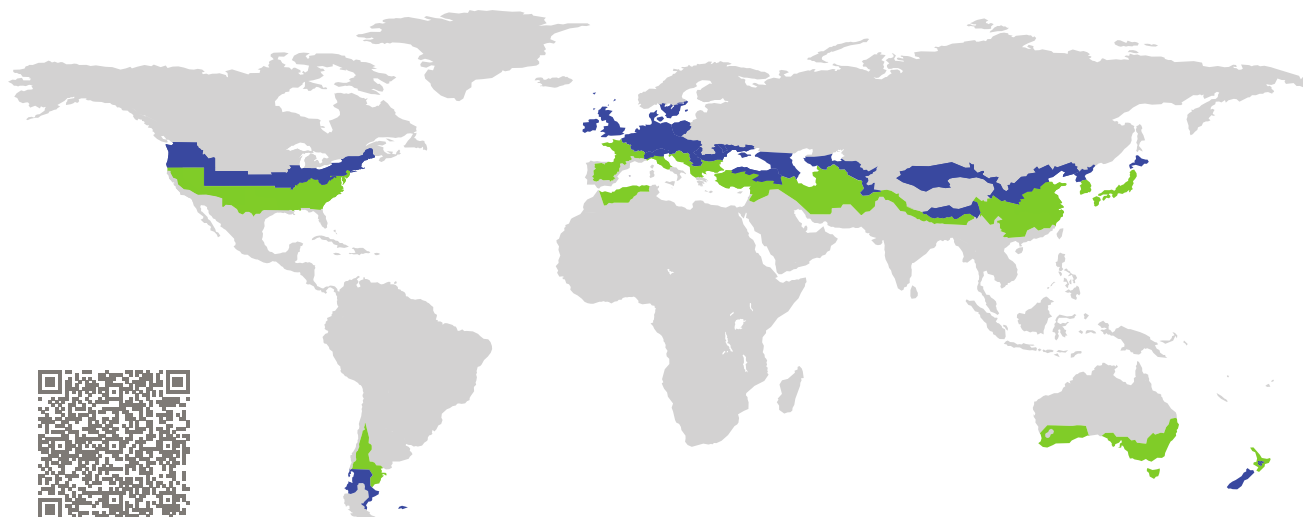


Kategorie: **Festverglasung**
Hersteller: **INTUS Windows,
Fairfax,
Vereinigte Staaten von Amerika**
Produktname: **Supera 83 Passive+ fixed**

**Folgende Kriterien für die kühl-gemäßigte Klimazone
wurden geprüft**

Behaglichkeit $U_W = 0,75 \leq 0,80 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$
 $U_{W,\text{eingebaut}} \leq 0,85 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$
mit $U_g = 0,70 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$

Hygiene $f_{Rsi=0,25} \geq 0,70$

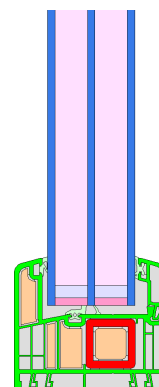

Passivhaus-
Effizienzklasse

phE

phD

phC

phB


phA

kühl-gemäßigtes Klima




**ZERTIFIZIERTE
KOMPONENTE**

Passivhaus Institut

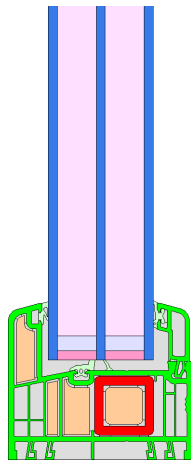

Berechnungsmodell

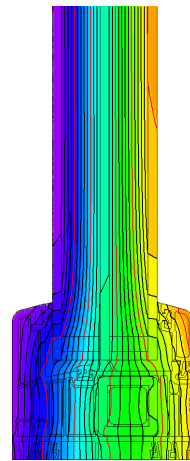

Isothermengrafik

Beschreibung

PVC-Rahmen mit teilweise isolierten Hohlkammern (PU-Schaum IKDR[®](0,026 W/(mK))) und Verstärkungen aus glasfaserverstärktem Polymer (0.36 W/(mK)). Max. Maße gem. Dokument in technische Dokumente. Glasstärke: 46 mm (4/17/4/17/4), Glaseinstand: 25 mm. Abstandhalter: SWISS-PACER Ultimate mit Sekundärdichtung aus Silikon.

Erläuterung

Die Fenster-U-Werte wurden für die Prüffenstergröße von 1,23 m × 1,48 m bei $U_g = 0,70 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$ berechnet. Werden höherwertige Verglasungen eingesetzt, verbessern sich die Fenster-U-Werte wie folgt:

Verglasung	$U_g =$	0,70	0,64	0,62	0,58	W/(m ² K)
		↓	↓	↓	↓	
Fenster	$U_w =$	0,75	0,71	0,69	0,66	W/(m ² K)

Transparente Bauteile werden abhängig von den Wärmeverlusten durch den opaken Teil in Effizienzklassen eingestuft. In diese Wärmeverluste gehen die Rahmen-U-Werte, die Rahmenbreiten, Glasrand und die Glasrandlängen ein. Ein ausführlicher Bericht über die im Rahmen der Zertifizierung durchgeführten Berechnungen ist beim Hersteller erhältlich.

Das Passivhaus Institut hat weltweite Komponentenanforderungen für sieben Klimazonen definiert. Grundsätzlich können Komponenten, die für Klimazonen mit höheren Anforderungen zertifiziert sind, auch in Klimazonen mit geringeren Anforderung eingesetzt werden. Es kann wirtschaftlich sinnvoll sein, in einer Klimazone eine thermisch höherwertige Komponente, die für eine Klimazone mit strengerer Anforderungen zertifiziert wurde, einzusetzen.

Weitere Informationen zur Zertifizierung sind unter www.passiv.de und www.passipedia.de verfügbar.

Rahmen-Kennwerte			Rahmenbreite	Rahmen-U-Wert	Glasrand- Ψ -Wert	Temperaturfaktor
			b_f mm	U_f W/(m ² K)	Ψ_g W/(m K)	$f_{Rsi=0,25}$ [-]
Oben fest	(tof)		69	0,72	0,019	0,72
Seite fest	(sf)		69	0,72	0,019	0,72
Unten fest	(bof)		69	0,72	0,019	0,72
Pfosten fest	(m)		108	0,76	0,019	0,76
Riegel fest	(tf)		108	0,76	0,019	0,76

Abstandhalter: SWISSPACER ULTIMATE Sekundär Dichtung: DOWSIL™ 3364 Warm Edge IG Sealant

Geprüfte Einbausituationen

Vorhangfassade (fest verglast)	
$U_{Wand} = 0,13 \text{ W/(m}^2 \text{ K)}$	
Ψ_{einbau}	W/(m K)
Oben	0,003
Seitlich	0,003
Unten	0,029
$U_{W,\text{eingebaut}} = 0,78 \text{ W/(m}^2 \text{ K)}$	

Wärmedämmverbundsystem (WDVS) (fest verglast)	
$U_{Wand} = 0,13 \text{ W/(m}^2 \text{ K)}$	
Ψ_{einbau}	W/(m K)
Oben	0,002
Seitlich	0,002
Unten	0,028
$U_{W,\text{eingebaut}} = 0,78 \text{ W/(m}^2 \text{ K)}$	

Zweischaliges Mauerwerk (fest verglast)	
$U_{Wand} = 0,13 \text{ W/(m}^2 \text{ K)}$	
Ψ_{einbau}	W/(m K)
Oben	0,002
Seitlich	0,002
Unten	0,029
$U_{W,\text{eingebaut}} = 0,78 \text{ W/(m}^2 \text{ K)}$	

