


# ZERTIFIKAT

Zertifizierte Passivhaus-Komponente

Komponenten-ID 0942vs03 gültig bis 31. Dezember 2018

Passivhaus Institut  
Dr. Wolfgang Feist  
64283 Darmstadt  
Deutschland

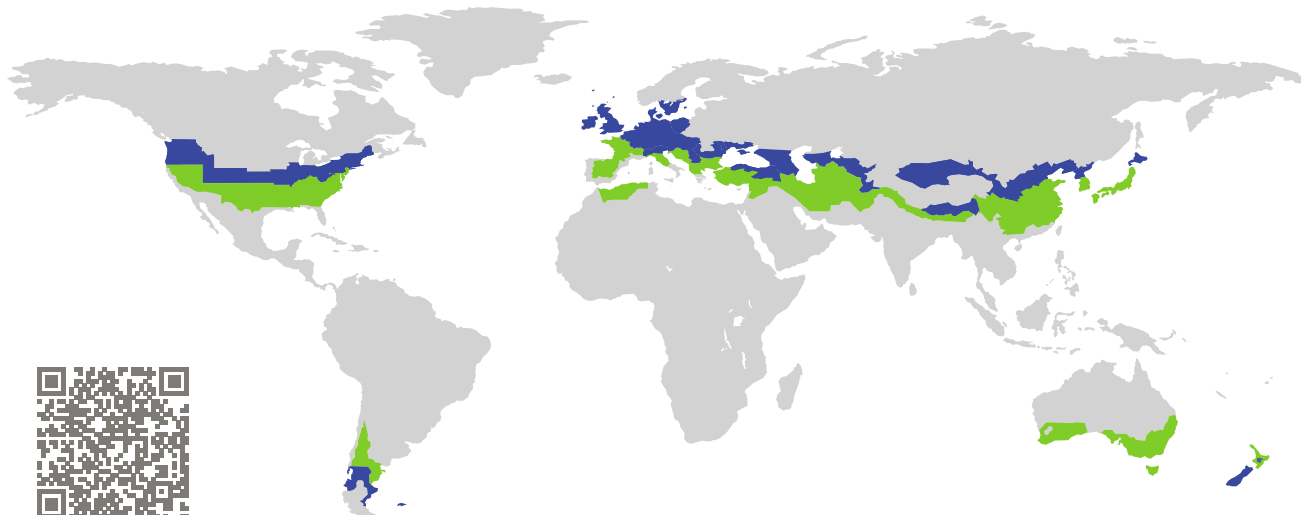

Kategorie: **Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung**  
Hersteller: **SALDA UAB**  
**Litauen**  
Produktname: **SMARTY 2X V**

Spezifikation: Luftleistung < 600 m<sup>3</sup>/h  
Wärmeübertrager: Rekuperativ

**Das Zertifikat wurde nach Erfüllung der nachfolgenden Hauptkriterien zuerkannt**

|                             |                |        |                        |
|-----------------------------|----------------|--------|------------------------|
| Wärmebereitstellungsgrad    | $\eta_{WRG}$   | $\geq$ | 75 %                   |
| Spez. el. Leistungsaufnahme | $P_{el, spez}$ | $\leq$ | 0,45 Wh/m <sup>3</sup> |
| Leckage                     |                | $<$    | 3 %                    |

Behaglichkeit: Zulufttemperatur  $\geq$  16,5 °C bei Außenlufttemperatur von -10 °C

|   |
|---|
| Einsatzbereich                            |
| 46–115 m <sup>3</sup> /h                  |
| Wärmebereitstellungsgrad                  |
| $\eta_{WRG} = 82 \%$                      |
| Spezifische elektrische Leistungsaufnahme |
| $P_{el, spez} = 0,37 \text{ Wh/m}^3$      |

kühl-gemäßigtes Klima



**ZERTIFIZIERTE  
KOMponente**

Passivhaus Institut

### Passivhaus-Behaglichkeitskriterium

Bei der Gerätevariante 1.1 (Premium) wird eine minimale Zulufttemperatur von 17,5 °C bei einer Außenlufttemperatur von ca. -10 °C eingehalten. Das Kriterium wurde bei Verwendung des internen Vorheizregisters mit einer Leistung von 600 W erfüllt. Die Funktionsfähigkeit der Gerätevarianten 1.2 (Advance) und 1.3 (Basic), welche nicht mit dem integrierten Vorheizregister ausgestattet sind, wurde nicht überprüft.

### Effizienz-Kriterium (Wärme)

Der Wärmebereitstellungsgrad wird basierend auf Labormessungen des gesamten Lüftungsgerätes mit balancierten Massenströmen auf der Außen-/ Fortluftseite gemäß folgender Formel ermittelt:

$$\eta_{\text{WRG}} = \frac{(\theta_{\text{ETA}} - \theta_{\text{EHA}}) + \frac{P_{\text{el}}}{\dot{m} \cdot c_p}}{(\theta_{\text{ETA}} - \theta_{\text{ODA}})}$$

Mit

- $\eta_{\text{WRG}}$  Wärmebereitstellungsgrad in %
- $\theta_{\text{ETA}}$  Ablufttemperatur in °C
- $\theta_{\text{EHA}}$  Fortlufttemperatur in °C
- $\theta_{\text{ODA}}$  Außenlufttemperatur in °C
- $P_{\text{el}}$  Elektrische Leistung in W
- $\dot{m}$  Massenstrom in kg/h
- $c_p$  Spezifische Wärmekapazität in W h/(kg K)

#### Wärmebereitstellungsgrad

$$\eta_{\text{WRG}} = 82\%$$

### Effizienz-Kriterium (Strom)

Am Prüfstand wurde bei einer externen Pressung von 100 Pa (jeweils 50 Pa druck- bzw. saugseitig) die gesamte elektrische Leistungsaufnahme des Gerätes inklusive Steuerung jedoch ohne Frostschutzheizung gemessen.

#### Spezifische elektrische Leistungsaufnahme

$$P_{\text{el, spez}} = 0,37 \text{ Wh/m}^3$$

### Effizienzkennzahl

Die Effizienzkennzahl dient der gesamtenergetischen Bewertung eines Lüftungsgeräts. Sie gibt an, um welchen Anteil der lüftungsbedingte Energiebedarf durch Verwendung eines Lüftungsgeräts mit Wärmerückgewinnung reduziert werden kann.

#### Effizienzkennzahl

$$\epsilon_L = 0,59$$

## Leckage

Die ermittelten Leckagevolumenströme dürfen nicht größer als 3 % des mittleren Volumenstromes innerhalb des Einsatzbereiches des Wohnungslüftungsgerätes sein.

| Interne Leckagen | Externe Leckagen |
|------------------|------------------|
| 0,91 %           | 0,84 %           |

## Abgleich und Regelbarkeit

Für Außen- und Fortluftmassenstrom (bei Aufstellung des Gerätes innerhalb der wärmegeämmten Gebäudehülle) bzw. Zuluft- und Abluft-Massenstrom (bei Aufstellung des Gerätes außerhalb der wärmegeämmten Gebäudehülle) muss geräteseitig die Balanceeinstellung vorgenommen werden können.

- Der Einsatzbereich (Standardlüftung) des Gerätes reicht von 46–115 m<sup>3</sup>/h.
- Der Balanceabgleich der Ventilatoren ist möglich.
- Das Gerät bietet mindestens folgende Regelooptionen:
  - ✓ Aus- und Einschalten der Anlage.
  - ✓ Synchronisiertes Einstellen von Zu- und Abluftventilator auf Grundlüftung (70–80 %); Standardlüftung (100 %) und erhöhte Lüftung (130 %) mit eindeutiger Ablesbarkeit des eingestellten Zustandes.
- Das hier untersuchte Gerät hat einen Standbyverbrauch von 0,80 W und hält damit den Zielwert von 1 W ein.
- Nach einem Stromausfall fährt das Gerät selbsttätig wieder an.

## Schallschutz

Der geforderte Grenzwert für den Schalleistungspegel des Gerätes beträgt, zur Begrenzung des Schalldruckpegels im Aufstellraum, 35 dB(A). Die Schallpegelzielwerte von unter 25 dB(A) in Wohnräumen und unter 30 dB(A) in Funktionsräumen müssen durch handelsübliche Schalldämpfer eingehalten werden können. Bei der schalltechnischen Prüfung des Gerätes wurden bei einem Volumenstrom von 115 m<sup>3</sup>/h folgende Schalleistungspegel messtechnisch bestimmt:

| Gerät      | Kanal      |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|
|            | Außenluft  | Zuluft     | Abluft     | Fortluft   |
| 48,9 dB(A) | 44,8 dB(A) | 60,3 dB(A) | 49,7 dB(A) | 67,2 dB(A) |

- Die Anforderung an den Geräteschall wird damit nicht erfüllt.  
Auflage: Das Gerät ist von den Wohnräumen schalltechnisch entkoppelt aufzustellen.
- Eine beispielhafte Auslegung geeigneter Schalldämpfer für Zuluft und Abluft ist im ausführlichen Bericht enthalten bzw. beim Hersteller anzufordern, eine projektspezifische Auslegung der Schalldämpfer wird empfohlen.

## Raumlufthygiene

Das Gerät ist standardmäßig mit folgenden Filterqualitäten ausgestattet:

| Außenluftfilter | Abluftfilter |
|-----------------|--------------|
| F7              | G4           |

Außenluftseitig wird ein Feinfilter der Klasse F7 oder besser empfohlen. Sofern keine Standardgeräteausrüstung, wird ein F7-Filter als optionale Geräteausrüstung bzw. Zubehör vom Hersteller angeboten.

## **Frostschutzschaltung**

Durch geeignete Maßnahmen ist sicherzustellen, dass auch bei winterlichen Extremtemperaturen ( $-15\text{ °C}$ ) sowohl ein Zufrieren des Wärmeübertragers als auch das Einfrieren eines optionalen hydraulischen Nachheizregisters ausgeschlossen werden kann. Beim ungestörten Frostschutzbetrieb muss die reguläre Funktion des Gerätes sichergestellt sein.

- Frostschutzschaltung für den Wärmeübertrager
  - ✓ Zum Schutz des Wärmeübertragers vor Vereisung ist die Gerätevariante 1.1 (Premium) mit einem integrierten Vorheizregister mit einer Leistung von 600 W ausgestattet. Die Regelung des Vorheizregisters basiert auf der Außenlufttemperatur. Messtechnisch wurde nachgewiesen, dass die Frostschutzstrategie an der oberen Einsatzgrenze des Gerätes bis  $-15\text{ °C}$  geeignet ist. Bei den Gerätevarianten 1.2 (Advance) und 1.3 (Basic), die nicht mit einem integrierten Vorheizregister ausgestattet sind, empfiehlt der Hersteller die Installation des externen Vorheizregisters Typ EKA. Diese Frostschutzstrategie wurde messtechnisch nicht überprüft.
- Frostschutzschaltung für ein eventuell nachgeschaltetes hydraulisches Heizregister
  - ✓ Zum Schutz eines nachgeschalteten hydraulischen Heizregisters wird der Zuluftventilator bei Unterschreitung einer Zuluftgrenztemperatur von  $2\text{ °C}$  automatisch abgeschaltet.