


CERTIFICAT

Composant certifié Maison Passive

Composant-ID 1579ic03 valable jusqu'au 31 décembre 2025

Passive House Institute
Dr. Wolfgang Feist
64283 Darmstadt
Germany

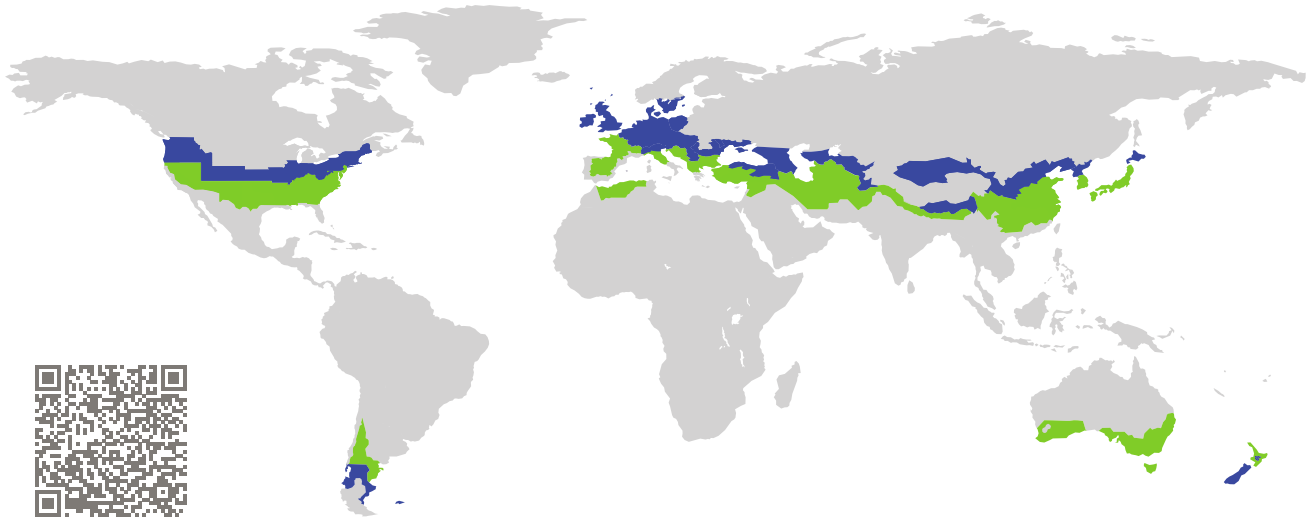


Catégorie : **Toit en verre**
Fabricant : **Jansen AG,
Oberriet SG,
Switzerland**
Nom du produit : **VISS HI (60 mm)**

**Ce certificat a été attribué selon les critères
d'évaluation suivants pour le climat tempéré frais.**

Comfort $U_{CW,i} = 0,93 \leq 1,00 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$
 $U_{CW,i,\text{installé}} \leq 1,00 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$
avec $U_g = 0,80 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$

Hygiene $f_{Rsi=0,25} \geq 0,70$

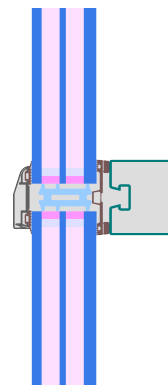

Maison Passive
Cl. d'efficacité

phE

phD

phC

phB


phA

cool, temperate climate




**CERTIFIED
COMPONENT**

Passive House Institute

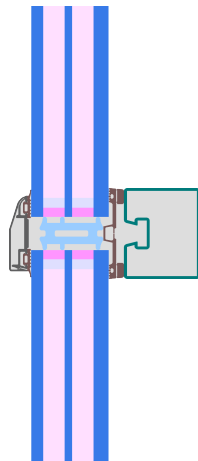

Modèle de calcul

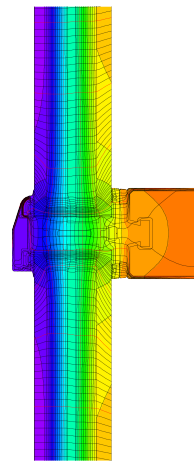

Isotherme

Description

Toit vitré en acier avec isolant en PE (0,038 W/(mK)) ; plaque de pression et couvercle extérieur en aluminium. Support de vitrage en plastique fixé par des boulons en acier inoxydable. Vis isolées thermiquement. Les pertes de chaleur dûes aux vis et au support de vitrage ont été déterminées par une analyse de flux thermiques 3D (PHI). Vitre : 10/14/5/14/8mm, avec un panneau de verre de sécurité feuilleté à l'intérieur. Collage des bords : SWISSPACER Ultimate avec joint secondaire en polysulfure.






Explications

Les valeurs U de la fenêtre ont été calculées pour la dimension de la fenêtre de test de 1,20 m × 2,50 m avec $U_g = 0,80 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$. Si le vitrage utilisé est de qualité supérieure, les valeurs U de la fenêtre s'amélioreront comme suit :


Vitrage	$U_g =$	0,80	0,70	0,58	0,53	W/(m ² K)
		↓	↓	↓	↓	
Element	$U_{CW,i}$	0,93	0,83	0,72	0,68	W/(m ² K)

Les composants transparents sont triés par classes d'efficacité selon les pertes de chaleur au travers de la partie opaque. Les valeurs U du châssis, les largeurs du châssis, les ponts thermiques du bord de vitrage et du raccord avec la paroi sont inclus dans cette perte de chaleur. Un rapport plus détaillé des calculs nécessaires pour la certification est disponible auprès du fabricant.

Le Passivhaus Institut a défini les exigences globales des composants pour sept régions climatiques. En principe, les composants qui ont été certifiés pour des climats avec des exigences thermiques élevées peuvent aussi être utilisés dans d'autres climats qui ont des exigences thermiques plus faibles. Dans certaines régions climatiques, il peut être judicieux d'utiliser un composant d'une meilleure qualité thermique qui a été certifié pour une région climatique avec des exigences thermiques élevées.

Caractérist. du châssis			Largeur du châssis b_f mm	Valeur U du châssis U_f W/(m ² K)	Ψ -intercalaire Ψ_g W/(m K)	Facteur de température $f_{RSi=0,25}$ [-]
Mullion Fixed	(0M1)		60	0,77	0,052	0,75
Transom fixed	(0T1)		60	0,77	0,052	0,73
Bottom Fixed	(FB1)		60	0,79	0,052	0,73
Top fixed	(FH1)		60	0,79	0,052	0,73
Lateral fixed	(FJ1)		60	0,79	0,051	0,75
			Intercalaires : SWISSPACER ULTIMATE		Joint secondaire : Polysulfide	

Installations validées

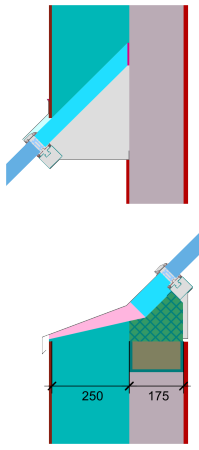Exterior insulation and finishing system (EIFS) (fixed glazed)	
$U_{Mur} = 0,13 \text{ W/(m}^2 \text{ K)}$	
	
$\Psi_{install}$	W/(m K)
Haut	0,038
Gauche	0,059
Droit	0,059
Bas	0,059
$U_{W,installé} = 1,00 \text{ W/(m}^2 \text{ K)}$	

