


# ZERTIFIKAT

Zertifizierte Passivhaus-Komponente

Komponenten-ID 1770pm03 gültig bis 31. Dezember 2025

Passivhaus Institut  
Dr. Wolfgang Feist  
64283 Darmstadt  
Deutschland

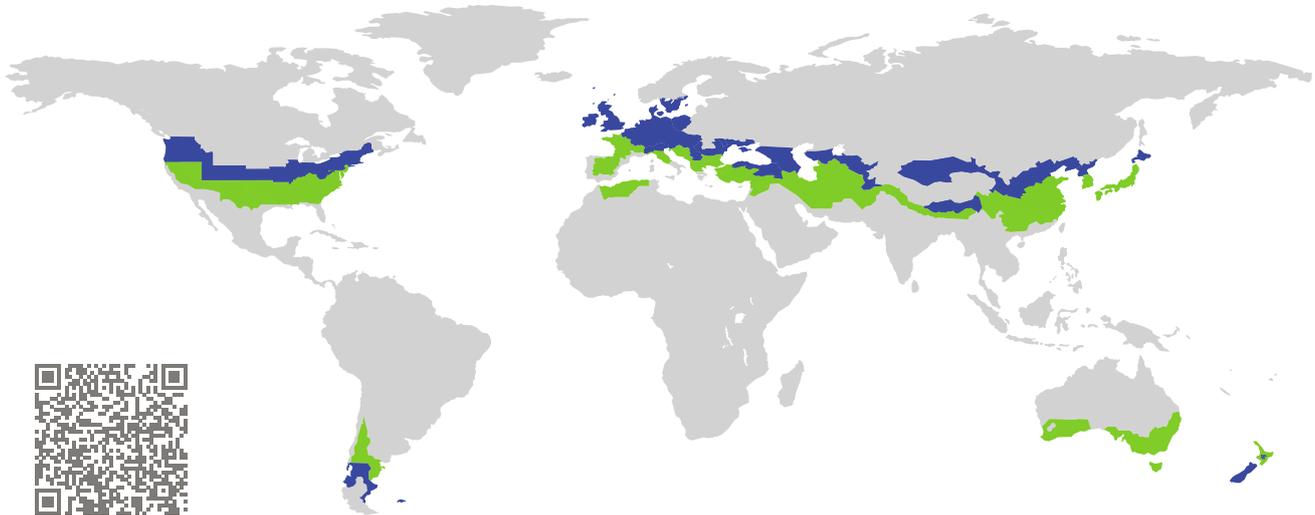


Kategorie: **Fenstermontagesystem**  
Hersteller: **MARBET Sp. z o.o.,  
Bielsko-Biala, Polen**  
Produktname: **Marbet CBM**

**Folgende Kriterien für die kühl-gemäßigte Klimazone  
wurden geprüft**

Behaglichkeit  $U_{W, eingebaut} \leq 0,85 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$   
mit  $U_g = 0,70 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$

Hygiene  $f_{Rsi=0,25} \geq 0,70$

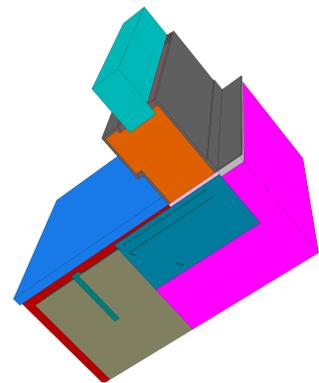


kühl-gemäßigtes Klima



**ZERTIFIZIERTE  
KOMponente**

Passivhaus Institut

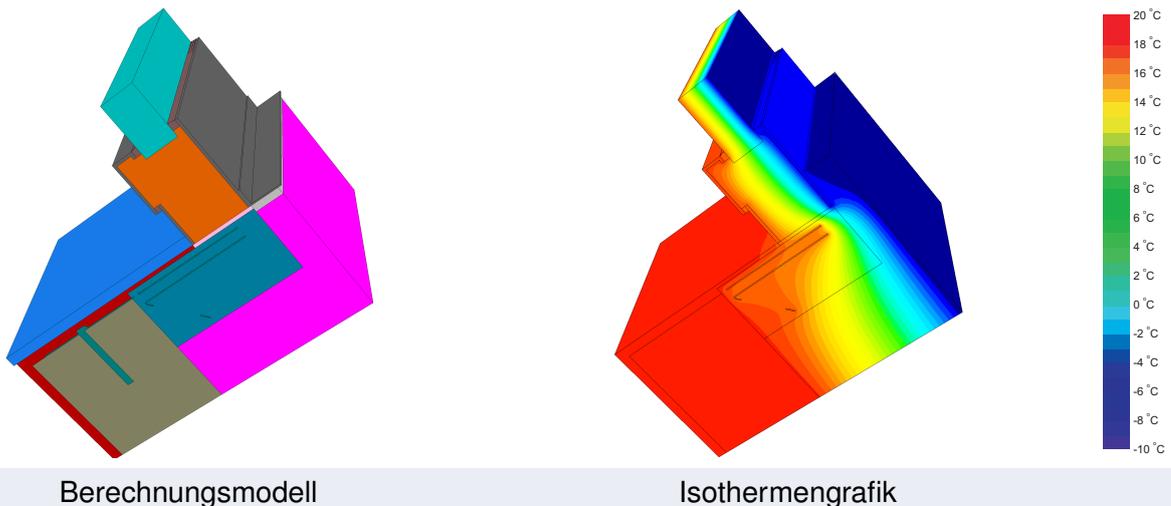

Berechnungsmodell Isothermengrafik

### Beschreibung

Fenstermontagesystem aus EPS, 0,032 W/(mK) 100 und 200 mm Ausladung, unterstützt durch Stahlprofile, deren Wärmebrücken durch 3D Wärmestromsimulation ermittelt und in folgende äquivalente Wärmeleitfähigkeiten des EPS-Blockes umgerechnet wurden: CBM.10.–.W: 0,059 W/(mK); CBM.10.–.Z: 0,057 W/(mK); CBM.20.–.W: 0,057 W/(mK); CBM.20.–.Z: 0,055 W/(mK).

### Erläuterung

Die Fenster-U-Werte wurden für die Prüffenstergröße von 1,23 m × 1,48 m bei  $U_g = 0,70 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$  berechnet. Werden höherwertige Verglasungen eingesetzt, verbessern sich die Fenster-U-Werte wie folgt:

Verglasung	$U_g =$	0,70	0,64	0,58	0,52	W/(m <sup>2</sup> K)
		↓	↓	↓	↓	
Fenster	$U_w =$	0,80	0,76	0,72	0,69	W/(m <sup>2</sup> K)

Transparente Bauteile werden abhängig von den Wärmeverlusten durch den opaken Teil in Effizienzklassen eingestuft. In diese Wärmeverluste gehen die Rahmen-U-Werte, die Rahmenbreiten, Glasrand und die Glasrandlängen ein. Ein ausführlicher Bericht über die im Rahmen der Zertifizierung durchgeführten Berechnungen ist beim Hersteller erhältlich.

Das Passivhaus Institut hat weltweite Komponentenanforderungen für sieben Klimazonen definiert. Grundsätzlich können Komponenten, die für Klimazonen mit höheren Anforderungen zertifiziert sind, auch in Klimazonen mit geringeren Anforderung eingesetzt werden. Es kann wirtschaftlich sinnvoll sein, in einer Klimazone eine thermisch höherwertige Komponente, die für eine Klimazone mit strengeren Anforderungen zertifiziert wurde, einzusetzen.

Weitere Informationen zur Zertifizierung sind unter [www.passiv.de](http://www.passiv.de) und [www.passipedia.de](http://www.passipedia.de) verfügbar.

Rahmen-Kennwerte			Rahmenbreite $b_f$ mm	Rahmen- $U$ -Wert $U_f$ W/(m <sup>2</sup> K)	Glasrand- $\Psi$ -Wert $\Psi_g$ W/(m K)	Temperaturfaktor $f_{RSI=0,25}$ [-]
Unten	(OB1)		140	0,75	0,034	0,77
Oben	(OH1)		140	0,75	0,034	0,77
Seitlich	(OJ1)		140	0,75	0,034	0,77
			Abstandhalter: PHI pH A Spacer		Sekundärdichtung: Polysulfid	

## Geprüfte Einbausituationen

