


证书

被动房已认证组件

组件认证编码 2460wi03 有效至 31st December 2026

Passive House Institute
Dr. Wolfgang Feist
64283 Darmstadt
Germany

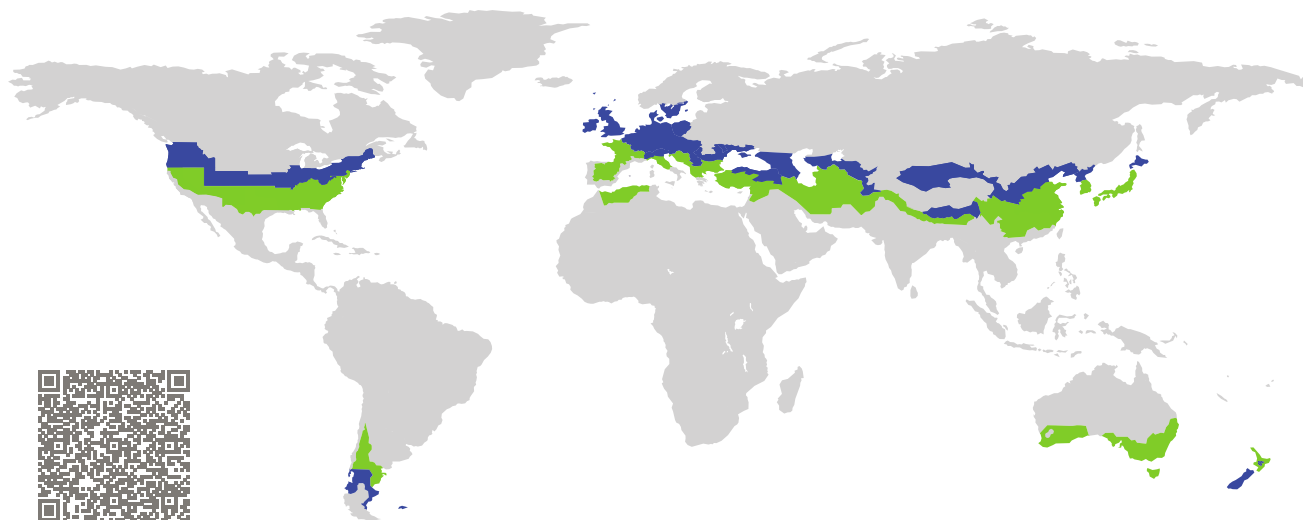


类别: 窗框
制造商: 佛山阿尔卑斯家居科技有限公司
Foshan Alpes Househome Technology Co., Ltd,
Foshan,
China
产品名称: **ALPES ASW110 Passive Window**

此证书根据以下规格颁发, 适用于凉温气候带 (**cool temperate**)

舒适度 $U_W = 0.76 \leq 0.80 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$
 $U_{W, \text{installed}} \leq 0.85 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$
with $U_g = 0.70 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$

卫生标准 $f_{Rsi=0.25} \geq 0.70$

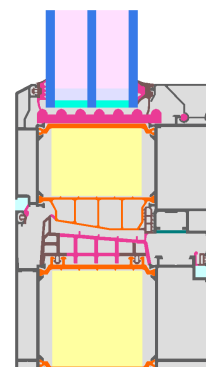

被动房
节能等级

phE

phD

phC

phB

phA

www.passivehouse.com

cool, temperate climate




ph B




**CERTIFIED
COMPONENT**


Passive House Institute

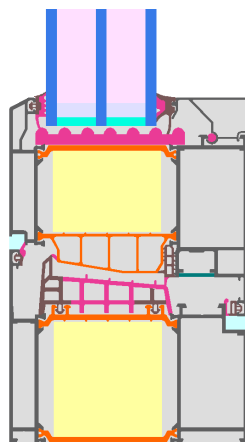

计算模型

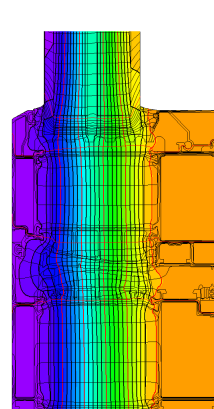

等温线图



认证产品描述

铝框保温隔热材料(low lambda PA 0.21 W/(mK))隔热材料 (Kooltherm 0.022 W/(mK)); 玻璃厚度:51 mm (5/18/5/18/5); 槽口: 13 mm; 间隔条Technoform-Spacer SP16; 双层密封 Butyl

说明

整窗U值是基于参照尺寸 1.23 m × 1.48 m with $U_g = 0.70 \text{ W/(m}^2 \text{ K)}$. 若使用更高品质的节能玻璃, 整窗U值可提升如下:




玻璃	$U_g =$	0.70	0.64	0.58	0.54	W/(m ² K)
		↓	↓	↓	↓	
整窗	$U_w =$	0.76	0.72	0.69	0.67	W/(m ² K)

建筑透明组件通过非透明部份的传热损失进行节能分级。整窗传热损失包括由窗框U值和窗框宽度, 暖边热桥和暖边长度引起的热损失。详细计算可从制造商获取。

被动房研究所将国际组件认证标准划分为七种气候类型。原则上, 满足更高节能要求的认证组件也可用于节能要求较低的气候区。在特定气候区中, 使用具有高节能要求的认证组件会更具意义。

更多认证信息: www.passivehouse.com and passipedia.org.

安装节点

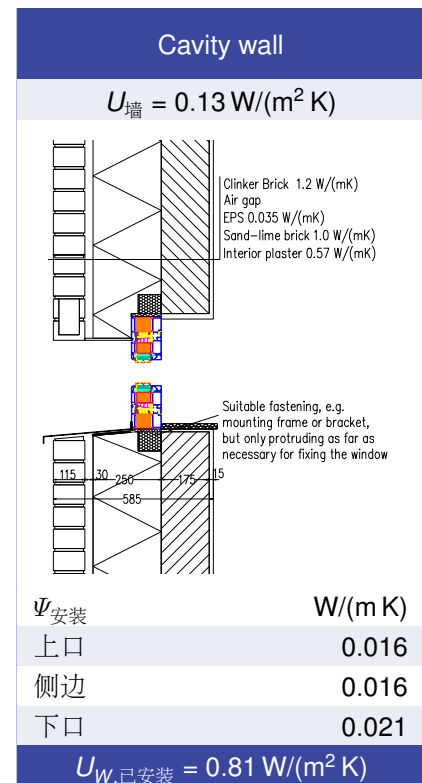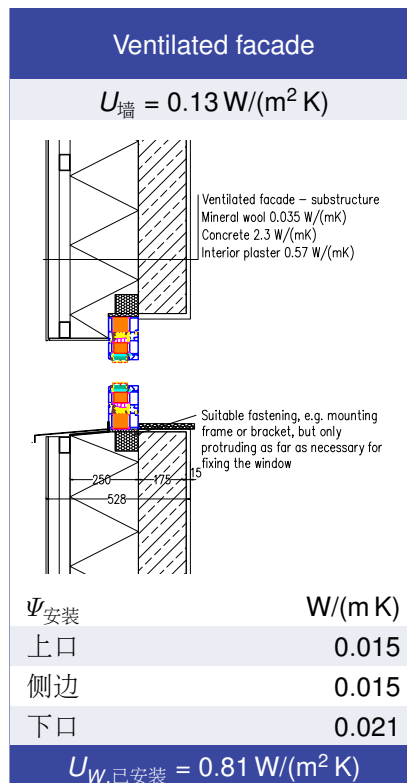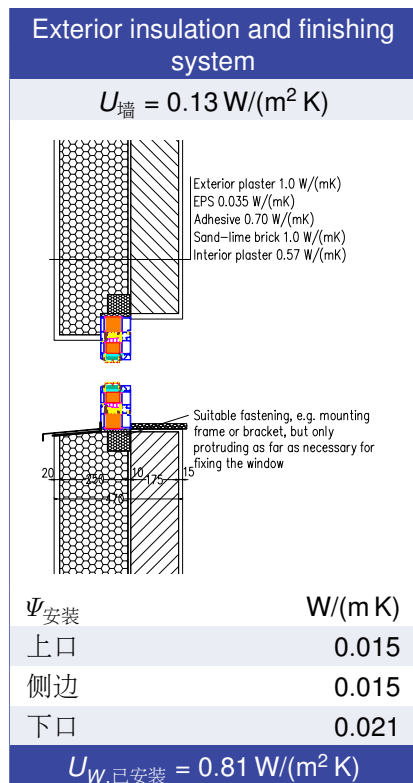

窗框参数		宽度 b_f mm	U -值 U_f W/(m ² K)	暖边热桥- Ψ -值 Ψ_g W/(m K)	温度系数 (卫生标准) $f_{Rsi=0.25}$ [-]
横梁1	(1T1)	148	0.82	0.024	0.76
下横框	(OB1)	159	0.71	0.024	0.77
上横框	(OH1)	159	0.71	0.024	0.77
侧面	(OJ1)	159	0.71	0.024	0.77

暖边间隔条: Technoform-Spacer SP16 双层密封胶: Butyl

