


# ZERTIFIKAT

Zertifizierte Passivhaus-Komponente

Komponenten-ID 1126wi05 gültig bis 31. Dezember 2025

Passivhaus Institut  
Dr. Wolfgang Feist  
64283 Darmstadt  
Deutschland

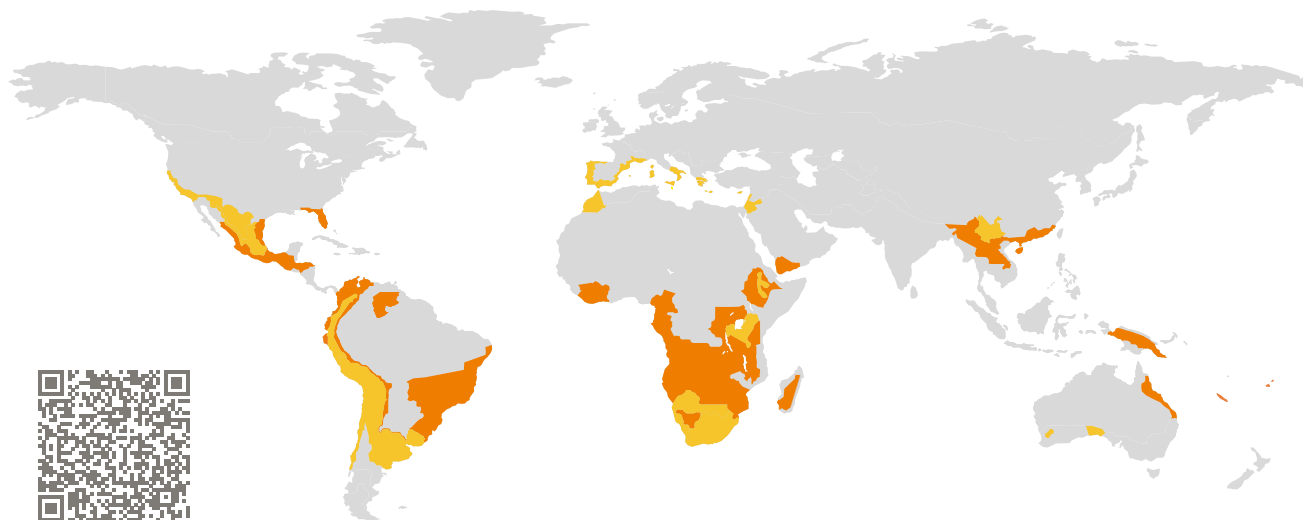


Kategorie: **Fensterrahmen**  
Hersteller: **Logikhaus PTY LTD,  
Canberra,  
Australien**  
Produktname: **LogikWin 68**

**Folgende Kriterien für die warme Klimazone wurden geprüft**

Behaglichkeit  $U_{W=1,20} \leq 1,20 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$   
 $U_{W,\text{eingebaut}} \leq 1,25 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$   
mit  $U_g = 1,10 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$

Hygiene  $f_{Rsi=0,25} \geq 0,55$

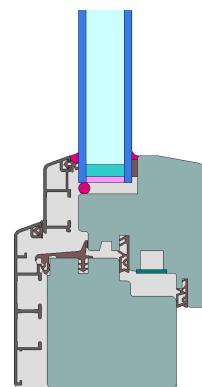

Passivhaus-  
Effizienzklasse

phE

phD

phC

phB


phA

warmes Klima




**ZERTIFIZIERTE  
KOMPONENTE**

Passivhaus Institut

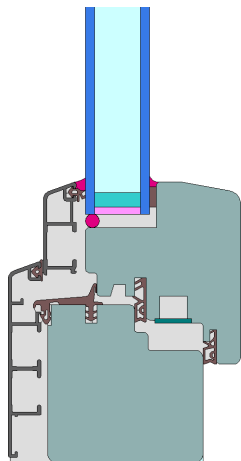

Berechnungsmodell

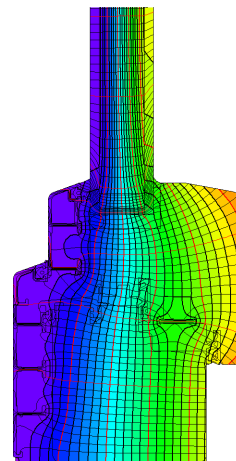

Isothermengrafik

## Beschreibung

Holzfensterrahmen (0,11 W/(mK)) mit Aluminiumvorsatzschale. Glasstärke: 28 mm (4/20/4), Glaseinstand: 14 mm, Abstandhalter: Rolltech Multitech. Für die warm-gemäßigte Klimazone s. zertifizierte Komponente 1093wi04.

## Erläuterung

Die Fenster-U-Werte wurden für die Prüfenstergröße von 1,23 m × 1,48 m bei  $U_g = 1,10 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$  berechnet. Werden höherwertige Verglasungen eingesetzt, verbessern sich die Fenster-U-Werte wie folgt:




Verglasung	$U_g =$	1,10	1,05	0,95	0,90	W/(m <sup>2</sup> K)
		↓	↓	↓	↓	
Fenster	$U_w =$	1,20	1,17	1,10	1,07	W/(m <sup>2</sup> K)







Transparente Bauteile werden abhängig von den Wärmeverlusten durch den opaken Teil in Effizienzklassen eingestuft. In diese Wärmeverluste gehen die Rahmen-U-Werte, die Rahmenbreiten, Glasrand und die Glasrandlängen ein. Ein ausführlicher Bericht über die im Rahmen der Zertifizierung durchgeführten Berechnungen ist beim Hersteller erhältlich.

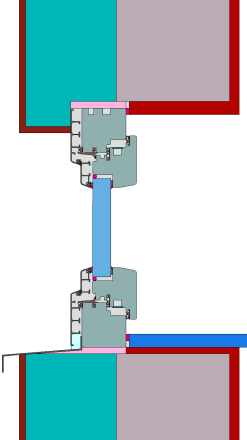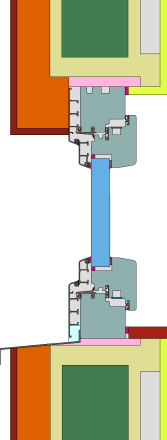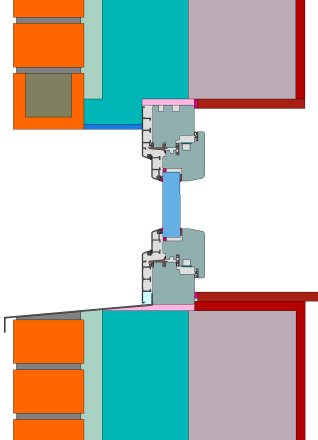Das Passivhaus Institut hat weltweite Komponentenanforderungen für sieben Klimazonen definiert. Grundsätzlich können Komponenten, die für Klimazonen mit höheren Anforderungen zertifiziert sind, auch in Klimazonen mit geringeren Anforderung eingesetzt werden. Es kann wirtschaftlich sinnvoll sein, in einer Klimazone eine thermisch höherwertige Komponente, die für eine Klimazone mit strengeren Anforderungen zertifiziert wurde, einzusetzen.

Weitere Informationen zur Zertifizierung sind unter [www.passiv.de](http://www.passiv.de) und [www.passipedia.de](http://www.passipedia.de) verfügbar.

## Geprüfte Einbausituationen

Wärmedämmverbundsystem		Holzleichtbau (öffnbar)		Zweischaliges Mauerwerk	
$U_{\text{Wand}} = 0,23 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$		$U_{\text{Wand}} = 0,24 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$		$U_{\text{Wand}} = 0,22 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$	
					
$\Psi_{\text{einbau}}$	W/(m K)	$\Psi_{\text{einbau}}$	W/(m K)	$\Psi_{\text{einbau}}$	W/(m K)
Oben	0,013	Oben	0,013	Oben	0,013
Seitlich	0,013	Seitlich	0,013	Seitlich	0,013
Unten	0,021	Unten	0,032	Unten	0,023
$U_{W,\text{eingebaut}} = 1,24 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$		$U_{W,\text{eingebaut}} = 1,25 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$		$U_{W,\text{eingebaut}} = 1,25 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$	

Rahmen-Kennwerte			Rahmenbreite $b_f$ mm	Rahmen- $U$ -Wert $U_f$ W/(m <sup>2</sup> K)	Glasrand- $\Psi$ -Wert $\Psi_g$ W/(m K)	Temperaturfaktor $f_{Rsi=0,25}$ [-]
Pfosten 2 Flügel	(2M1)		188	1,20	0,028	0,61
Riegel 2 Flügel	(2T1)		188	1,22	0,028	0,61
Stulp	(FM1)		134	1,25	0,028	0,60
Unten	(OB1)		123	1,20	0,028	0,61
Oben	(OH1)		123	1,19	0,028	0,61
Seitlich	(OJ1)		123	1,19	0,028	0,61
Abstandhalter: MULTITECH			Sekundärdichtung: Polysulfid			

